




ДВЕРИ И ЛЮКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР

Типовая серия 5.904-4

Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Их изготавливают в 2-х вариантах: утепленные и неутепленные.

Утепленные двери (ДУс) и люки (ЛУс) в отличие от неутепленных (Дс и Лс) имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ). Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливают в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах. Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5 – в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. Крепление дверей и люков к стенам осуществляется приваркой рамы двери (люка) к металлической окантовке проема или закладным деталям.

Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.

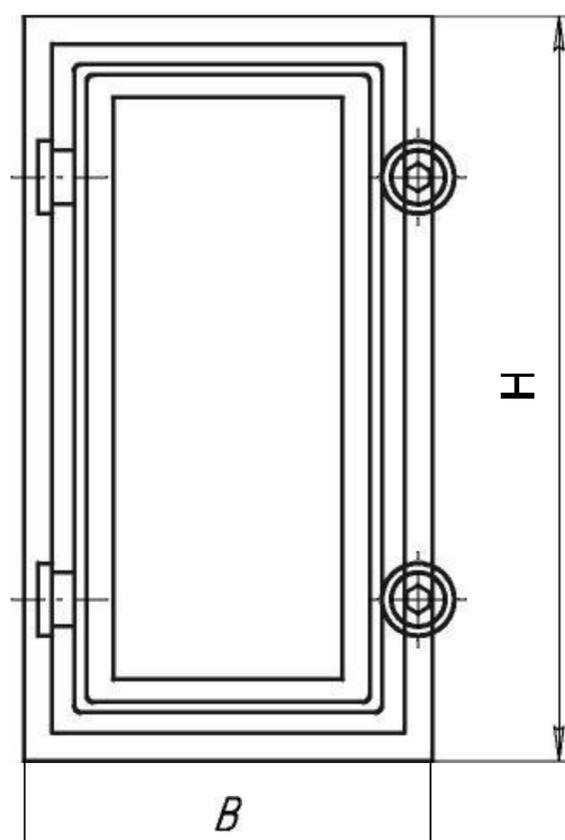

<i>Обозначение</i>		<i>Сечение НхВ, мм</i>	<i>Размер проема, мм</i>	<i>Масса, кг</i>
ДВЕРИ	Дверь Дс 0,9х0,4	1000х525	905х405	17,8
	Дс 1,25х0,5	1375х650	1255х505	24,0
	ДУс 0,9х0,4	1000х525	905х405	23,7
	ДУс 1,25х0,5	1375х650	1255х505	33,6
ЛЮКИ	Люк Лс 0,60х0,5	625х725	505х605	15,3
	ЛУс 0,6х0,5	625х725	505х605	20,2